


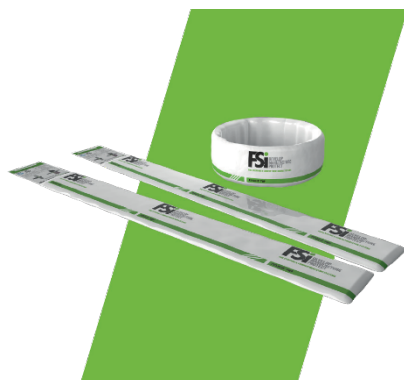

Opis

PipeBloc PWP protipožiarna páska pre rôzne priemery potrubí, pozostávajúca z PE opláštenia a intumescentnej vložky na utesnenie vnútorných prestupov. PipeBloc PWP je navrhnutý tak, aby poskytoval počas požiaru vysokú objemovú expanziu a tlakové utesnenie horľavým potrubiam, ktoré prechádzajú cez podlahové a stenové servisné otvory.

Aplikácia / Použitie

- Na obnovenie požiarnej odolnosti stien a podláh, kde horľavé materiály prenikajú cez požiarne deliace stavebné konštrukcie
- Používa sa v spojení s produktmi FSi, ako sú Stopseal Batt, Silverseal Compound a Pyrocoustic Sealant

Balenie

- Balené s 20x Pipebloc PWP v každej krabici

Detaily produktu

Materiál	LDPE opláštenie s intumescentnou vložkou
Váha	0,1 kg – 3,4 kg (v závislosti od veľkosti Pipebloc PWP)
Povrchová úprava/Farba	Značkový LDPE plášť, čierny vnútorný
Šírka	40mm
Chemické vlastnosti/ vyhlásenie COSHH	Tento výrobok je výrobkom definovaným v článku 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mali uvoľňovať z výrobku za normálnych alebo primerane predvídateľných podmienok použitia. Karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 toho istého nariadenia nie je potrebné uviesť výrobok na trh, prepraviť alebo použiť. Pre bezpečné používanie dodržujte pokyny uvedené v tomto produktovom liste. Podľa našich súčasných vedomostí tento výrobok neobsahuje SVHC (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy), ako je uvedené v prílohe XIV k nariadeniu REACH alebo na kandidátskom zozname zverejnenom Európskou chemickou agentúrou v koncentráciách nad 0,1 % (w/w)
Veľkosť/rozmery (priestorové požiadavky na produkt a inštaláciu)	Pre tesnenia prestupov, veľkosť otvoru a servis prestupu podľa požiadaviek UL-EU-01022-CPR
Skladovateľnosť	5 rokov od dátumu výroby

Certifikát produktu / Schválenie

CE 21
FSi Ltd, Westminster Industrial Estate, Tamworth Road, Measham, DE12 7DS
UIC: PWP and DoP021
2531-CPR-CX010251 PipeBloc® PWP EAD 350454-00-1104 Notified Body: 2531
Fire stopping and Sealing Products for Penetration Seals, See ETA 20/1008
www.fsilttd.com

CE Mark

ETA-20-1008



UL-EU

UL-EU-01022-CPR



UAE CoC



ISO 9001

11378

Členstvo



ASFP



BASA

Testovanie / Klasifikácia

Norma	Opis	Výsledok
BS EN 1366-3:2009	Skúšky požiarnej odolnosti pre servisné inštalácie. Penetračné tesnenia	Vid'. UL-EU-01022-CPR
ASTM E84	Štandardná skúšobná metóda pre charakteristiky povrchového horenia stavebných materiálov	technical@fsilttd.com
BS EN 13501-2:2016	Požiarne klasifikácia stavebných výrobkov a prvkov stavieb	Vid'. UL-EU-01022-CPR

Inštalácia & Prevádzka

FSi Ltd. odporúča inštaláciu produktov vykonávať certifikovanými inštalatérmi tretích strán.

Na rezanie a tvarovanie minerálnej vlny, inštalovanie pásky, nanášanie a opracovanie tmelu by mal byť zabezpečený primeraný priestor a prístupnosť.

V závislosti od vášho otvoru môžu byť potrebné jednoduché nástroje a vybavenie:

- Zvinovací meter • Pištoľ na kartuše • Fixka alebo ceruzka • Uholník
- Maskovacia páska • Univerzálna píla • Kotúčová píla • Paletový nôž alebo špachtle • Vrtáčka alebo skrutkovač

Podkladová plocha musí byť čistá, suchá a homogénna, bez olejov, mastnôt, prachu a voľných častíc. Výrobok nevyžaduje základný náter na väčšinu bežných povrchov.

Pri väčších otvoroch bude potrebné vyplniť otvor vložkou Stopseal Batt súčasne s inštaláciou Pipebloc PWP. Informácie o inštalácii nájdete v TDS001 a testované systémy v UL-EU-01022-CPR.

Pre menšie otvory / prstencový priestor aplikujte Pyrocoustic Sealant v hĺbke 5 mm po inštalácii obalu. Na vyhladenie použite plochý nástroj.

Otvorte Pipebloc PWP a omotajte okolo služby, na zabezpečenie sa používa samolepiaci štítok. Zatlačte do otvoru alebo zarovnajte s otvorom.

Naneste druhý Pipebloc PWP na druhú stranu steny. Podlahové systémy vyžadujú aj Pipebloc PWP z oboch strán podlahy.

Ihneď po použití očistite všetky nástroje a aplikačné zariadenia vodou.

Záznamy o spôsobilosti by sa mali viesť pre všetkých jednotlivcov, ktorí inštalujú tento produkt (produkty). Inštalácie by mali byť vhodne zaznamenané.

Údržba

Pravidelná kontrola by sa mala vykonávať v súlade s plánom údržby a kontrol definovaným pre budovu/projekt.

Tieto kontroly by mali vykonávať a zaznamenávať k tomu oprávnené osoby v intervaloch uvedených v návode na obsluhu a údržbu príslušnej budovy.

Pri vykonávaní údržby alebo kontroly zaistite bezpečný prístup a výstup.

Ak je produkt (produkty) poškodený alebo neoprávnene manipulovaný, nový produkt by sa mal nainštalovať v súlade s pokynmi na inštaláciu.

Manipulácia & Skladovanie

Skladujte v dobre vetranom, suchom a chladnom prostredí. Odporúčané rozsahy teplôt +5 °C - +35 °C, min. -20 °C. / +70 °C max. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Vždy sa uistite, že sa vždy dodržiavajú postupy bezpečnej ručnej manipulácie.

Likvidácia

Pipebloc PWP sa považuje za zložený produkt. Preto je potrebné zvážiť likvidáciu pre každú zložku.

LDPE opláštenie

Plášť použitý ako komponent produktu Pipebloc PWP je polyetylénový film s nízkou hustotou a možno ho ľahko recyklovať.

Európsky katalóg odpadov: **15 01 02**

(ODPADNÉ OBALY, ABSORBENTY, UTIERKY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODEVY NIE JE INAK ŠPECIFIKOVANÉ; obaly (vrátane separovane zbieraného komunálneho odpadu z obalov); plastové obaly)

Likvidácia odpadového obalového materiálu sa musí vykonávať v súlade s úradnými predpismi a v súlade s pokynmi na triedenie licencovaného zberateľa.

Intumescentné materiály

Napučiavajúci materiál použitý v systéme Pipebloc PWP nie je klasifikovaný ako nebezpečný, je však nerecyklovateľný.

Európsky katalóg odpadov: **17 09 04**





(STAVEBNÉ A BÚRACIE ODPADY (VRÁTANE VYŤAŽENÝCH PÔD Z KONTAMINOVANÝCH MIEST); ostatné stavebné odpady a odpady z demolácií; iné zmiešané stavebné odpady a odpady z demolácií ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.)

Likvidácia odpadového napučiavacieho materiálu sa musí vykonávať v súlade s úradnými predpismi a v súlade s pokynmi na triedenie licencovaného zberateľa.

Musíte zatriediť svoj vlastný odpad, informácie uvedené vyššie sú len orientačné. Odpad sa musí klasifikovať od prípadu k prípadu.

Záruka

Produkty FSi Ltd. sú vyrábané podľa prísnych noriem kvality. Akýkoľvek produkt, ktorý bol aplikovaný v súlade s písomnými pokynmi spoločnosti FSi Ltd. a v akejkoľvek aplikácii odporúčanej spoločnosťou FSi Ltd., ale preukáže sa, že je chybný v kvalite produktu, bude bezplatne vymenený. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené v tomto dokumente, aj keď je publikovaný v dobrej viere a považuje sa za správny v čase vydania. Akékoľvek poskytnuté výkresy slúžia len na ilustračné účely. FSi Ltd. si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s našou firemnou politikou neustáleho vývoja a zlepšovania. Zmeny v dôsledku nových zistení sú možné, chyby a tlačové chyby nie sú vylúčené. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo zranenie vyplývajúce z používania uvedených informácií. FSi Ltd. nemá žiadnu kontrolu nad metódami inštalácie, spôsobilosťou pracovníkov alebo vhodnosťou podmienok na mieste, nie sú určené žiadne záruky, vyjadrené alebo implikované, čo sa týka skutočného výkonu produktu/systému uvedeného v tomto dokumente.

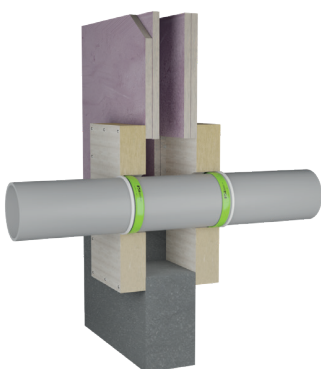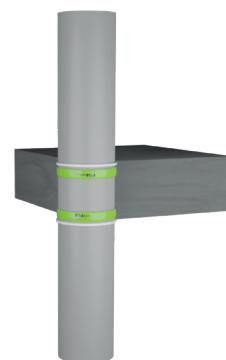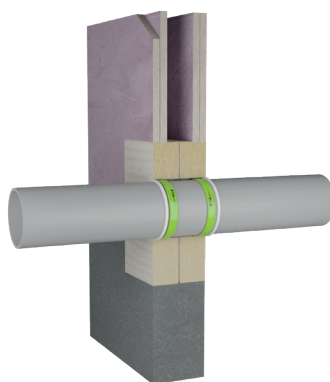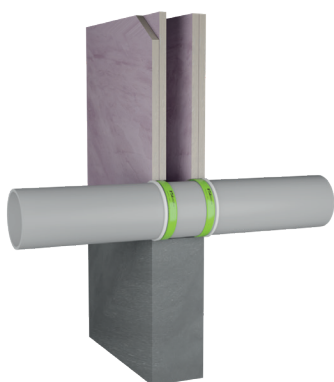

Sídlo spoločnosti

REWAN s.r.o.
Ivanská cesta 30/B (budova
AIRCRAFT) 821 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel: + 421 23 211 25 81
Mobil: + 421 911 315 432
E-mail: rewan@rewan.sk

Logistické centrum

REWAN s.r.o.
Ľ. Stárka 2150/16
911 05 Trenčín
Slovenská republika

Tel: + 421 32 649 10 62
Mobil: + 421 911 366 601
E-mail: rewan@rewan.sk

Servisné centrum

REWAN s.r.o.
Rastislavova ulica 12
951 41 Nitra
Slovenská republika

Tel: + 421 32 649 10 62
Mobil: + 421 911 366 601
E-mail: rewan@rewan.sk

Obchodné zastúpenie Česká republika

Rewan Czech Republic s.r.o.
Viedeňská 119 (budova VIENNA
POINT) 619 00 Brno
Česká republika

Tel: + 420 547 137 260
Mobil: + 420 732 949 321
E-mail: rewan@rewan.cz